



Kodak

i2400/i2600/i2800 スキャナー向
け A4 フラットベッドアクセサリ

ユーザーズガイド

安全性について

ユーザへの注意事項

- スキャナーは 5.5 kg の荷重に耐えられる安定した、水平な場所に設置してください。
- ほこりの多い場所や、湿気や蒸気の当たる場所にスキャナーを設置しないでください。感電または出火の危険があります。スキャナーは必ず室内の湿気のない場所で使用してください。
- 電源コンセントがスキャナーから 1.52 m 以内にあり、簡単に接続できることを確認してください。
- スキャナーに付属していた電源コードのみを使用してください。その他の電源コードを使用すると、感電または製品破損の危険があります。
- 電源コードがコンセントにしっかり接続されていることを確認してください。接続がゆるいと、感電または出火の危険があります。
- 電源コードを傷つける、結ぶ、切る、改造などはしないでください。感電または出火の危険があります。
- スキャナーは壁のコンセントに直接接続してください。スキャナーに延長ケーブルを使用しないでください。
- スキャナーに付属の AC アダプタのみを使用してください。スキャナーの AC アダプタを別の製品で使用しないでください。
- 電源コンセントの周辺には十分なスペースを空け、緊急時にすぐにプラグを外せるようにしてください。
- スキャナーが異常に熱い、異臭がする、煙が出る、異音がする場合は、使用を停止してください。スキャナーを即座に停止して、電源コードをコンセントから外してください。コダックサービスセンターにご連絡ください。
- スキャナーや AC 電源アダプタを分解または改造しないでください。
- 電源コードとインターフェースケーブルが接続されたままでスキャナーを移動しないでください。コードとケーブルが破損します。スキャナーを移動する前に電源コードをコンセントから抜いてください。
- コダックが推奨するクリーニング手順に従ってください。エアー、液体、ガススプレークリーナを使用しないでください。これらのクリーナは、ほこり、汚れ、ゴミをスキャナー内の別の場所に移動させ、スキャナーの故障の原因となる可能性があります。

環境に関する情報

- コダック A4 スキャナーは、国際的な環境要件を満たすように設計されています。
- メンテナンスまたはサービス時に交換した消耗品の廃棄についてはガイドラインを参照してください。詳細については、地域の規定に従うか最寄りのコダック代理店にお問い合わせください。
- この物質の廃棄は、環境への配慮から規制されている場合があります。廃棄やリサイクルに関する情報については、地方公共団体または Electronics Industry Alliance (EIA 米国電子工業会、www.eiae.org) までお問い合わせください。

注意：本製品には水銀が含まれるため、地域の法令に従って廃棄してください。

- 製品パッケージはリサイクル可能です。
- 化学製品の安全データシート (MSDS) は、次のコダック Web サイトで入手できます。
(www.kodak.com/go/msds)。ウェブサイトから MSDS にアクセスする場合、キーワード、または消耗品のカタログ番号を提示する必要があります。

ヨーロッパ連合



このマークは、この製品を廃棄する際に、回収とリサイクルを行う適切な施設への送付が義務付けられていることを表します。本製品の収集/回収プログラムの詳細については、最寄りのコダック代理店にお問い合わせください。または、www.kodak.com/go/recycle を参照してください。

REACH 規則 ((EC)No. 1907/2006) 第 59(1) 条の対照リストに含まれる物質に関する情報については、www.kodak.com/go/REACH を参照してください。

騒音

Maschinenlärminformationsverordnung – 3, GSGV
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(A).

[Machine Noise Information Ordinance — 3, GSGV
操作者位置の騒音は <70dB (A) 以下。]

EMC 声明

アメリカ合衆国

この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス A デジタル製品の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、商業環境で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。本製品は高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射することもあります。取扱説明書に従って設置およびご使用されない場合は、無線通信に有害な障害をもたらす可能性があります。住宅地区でこの装置を使用すると、有害な干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

準拠に対して責任を負う当事者の明示的な許可を得ないまま機器を改造または改変した場合は、機器を操作する権限を失う場合があります。製品に被覆インターフェースケーブルが同梱されている場合、または製品を設置する際に被覆インターフェースケーブルを追加コンポーネント / アクセサリとして使用するよう指定されている場合は、FCC 規制に準拠するためにそれらのケーブルを使用する必要があります。

ヨーロッパ連合 (EU)

警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

日本

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。したがって、住宅地域またはその隣接した地域で使用すると、ラジオ、テレビ受信機などに受信障害を与えることがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

台湾

警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，
可能會照造成射頻干擾，在這種情況下，使用者
會被要求採取某些適當的對策。

中華人民共和国

警告：この装置はクラス A の製品です。この装置を家庭環境で使用すると、無線妨害を引き起こすおそれがあります。この場合には、ユーザが適切な対策を講じるように要求されることがあります。

声明，该产

此为A级产品，在生活环境中品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施

韓国語

この装置は、業務用の ENC 登録規格を取得しています。誤って販売または購入された場合は、家庭用の装置と交換してください。

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자

또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는

구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

注：このアクセサリをベーススキャナーに接続する場合、システムはクラス A です。

コダック A4 フラットベッドアクセサリの使用方法

コダック A4 フラットベッドアクセサリを使用すると、コダック スキャナーに定形外原稿のスキャン機能を追加することができます。以下のスキャナー モジュールでお使いいただけます。i2400、i2600 および i2800 スキャナー。フラットベッドアクセサリは、A4 サイズ 210 x 297 mm またはレターサイズ (8.5 x 11 インチ) までの原稿に対応しています。A4 フラットベッドアクセサリ付属のケーブルで、簡単にフラットベッドをスキャナーに装着することができます。


仕様

高さ： 8.7 cm
幅： 28.6 cm
長さ： 47.6 cm
重量： 3.7 kg

フラットベッドのロック解除

コダック A4 フラットベッドアクセサリは、出荷時にはフラットベッドがロックの位置に配置されています。インストールする前に、ロックを解除してください。ロック/ロック解除レバーはスキャナーの底部にあります。

1. スキャナーを裏返しにして、ロック/ロック解除レバーの位置を確認します。
2. レバーを**解除**の位置に切り替えます。

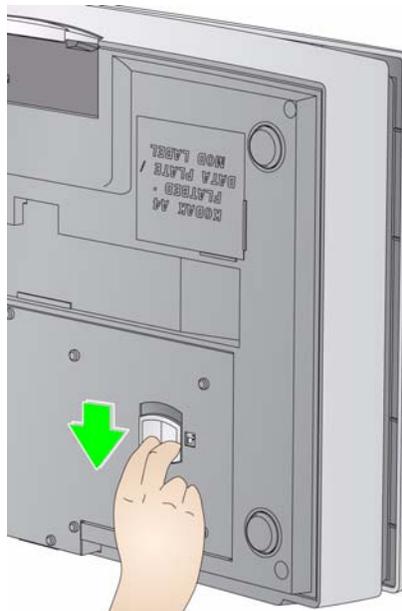


注：別の場所に移動する場合以外は、フラットベッドアクセサリをロックする必要はありません。


フラットベッドの取り付け

まずは、コダック スキャナーがインストールされていることを確認してください。


1. コダック A4 フラットベッド アクセサリに USB/ 電源アダプタを接続します。

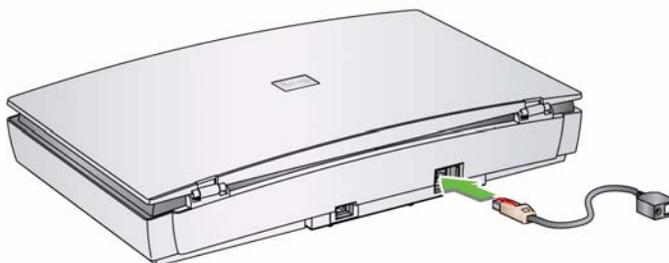

2. USB/電源アダプタの USB ポートに USB ケーブルを取り付け、USB コネクタのもう一方の端子をホスト PC の USB ポート (USB 2.0 high-speed 互換の必要があります) に接続します。

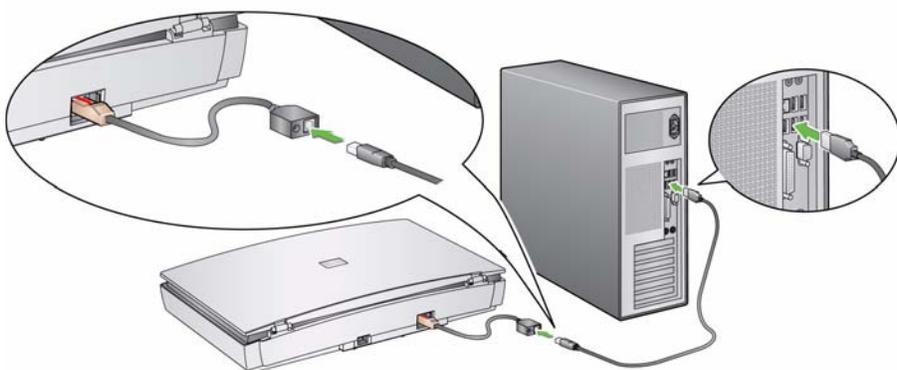

3. USB/ 電源アダプタを電源アダプタに接続します。
4. AC 電源コードを電源アダプタに接続し、AC 電源コードを電源コンセントに差し込みます。

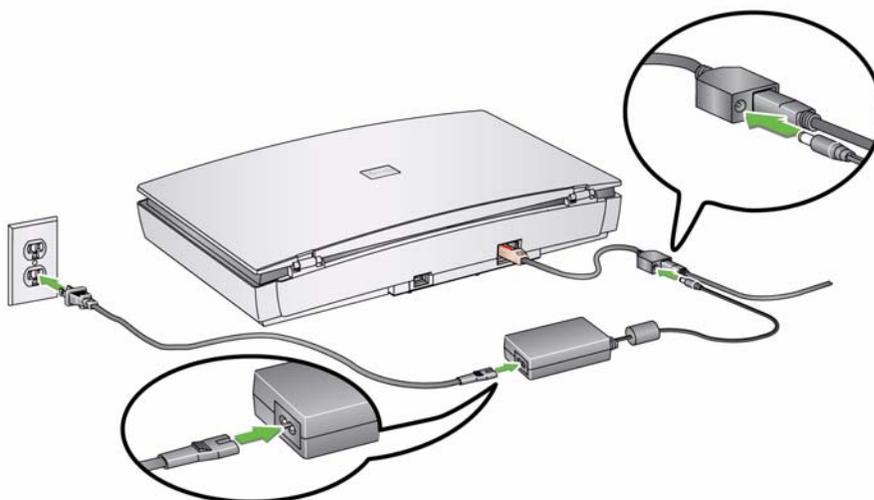

5. フラットベッドにある緑の LDE が点灯したら、フラットベッドを使用することができます。

6. スキャナーを起動する前にフラットベッドの緑色の LED が点灯していることを確認してください。フラットベッドの緑色の LED が点灯する前にスキャナーを起動した場合は、スキャナーの電源を再起動してください。


注：USB/電源アダプタを取り外す場合は、赤いタブを押し下げ固定を解除します。

LED と開始ボタン

スキャナーにある開始ボタンを使用するか、ホスト PC から原稿をスキャンできます。フラットベッドの開始ボタンを押すと、スキャナーの開始ボタンと同様にファンクションウィンドウに表示された番号に関連付けられた特定のアプリケーションを開始します。

フラットベッドを使用して複数の定形外原稿をスキャンする場合は、フラットベッドの [開始] ボタンを使用すると容易に開始することができます。

注：開始ボタンを押すたびに、1つのイメージファイルが作成されます。

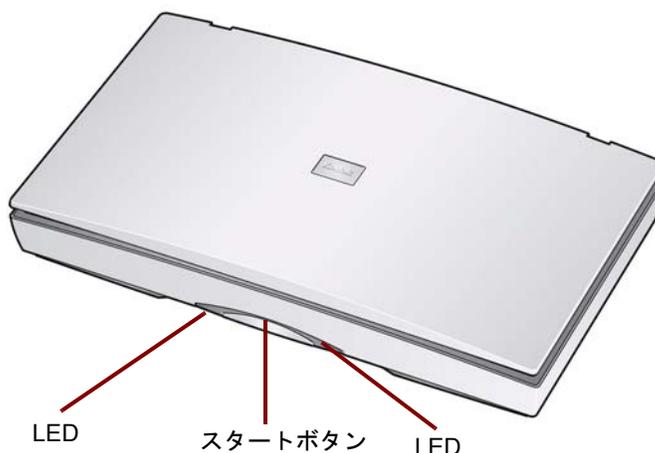


インジケータ LED ライト - 点滅または点灯してスキャナーの状態を表します。

- 緑色で点灯：フラットベッドがレディ状態で、スキャン可能です。
- 赤色で点灯：エラーが検出されたことを示します。
- 緑色で点滅：待機中／エナジースターモード、またはスキャン中／ビジー状態。
- 赤色で点滅：フラットベッドに不具合があることを示します。

フラットベッドの使用 方法

自動ドキュメントフィーダを使用してスキャンできない原稿は、フラットベッドを使用してスキャンします。

1. フラットベッドカバーを開きます。
2. プラテンガラス上に原稿の表を下向きにして配置します。
3. 原稿の角が矢印と合うように配置します。

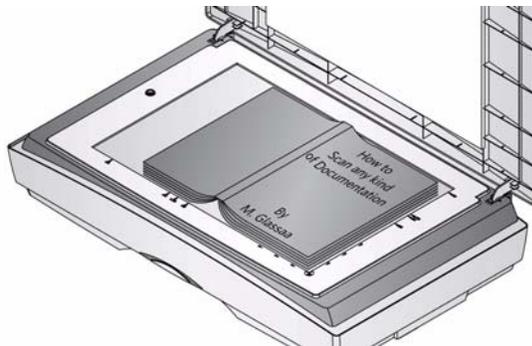


4. フラットベッドカバーを閉じます。
5. スキャンを開始します。スキャナー、フラットベッド、またはホストPCにある開始ボタンから原稿をスキャンできます。

フラットベッドのク リーニング

フラットベッドのプラテンガラスに指紋やほこりが付くと、イメージの品質が下がる場合があります。コダックスキャナー用静電クリーニングクロス (CAT No. 896 5519) を使用して、プラテンガラスをクリーニングしてください。

重要: 静電クリーニングクロスには、目に刺激を与え、肌のかさつきの原因となるイソプロパノールが含まれています。メンテナンス作業が終わったら、石鹼と水で手を洗ってください。詳細については、MSDS (製品安全データシート) を参照してください。

1. フラットベッドカバーを開きます。
2. 静電クリーニングクロスでプラテンガラスを拭きます。

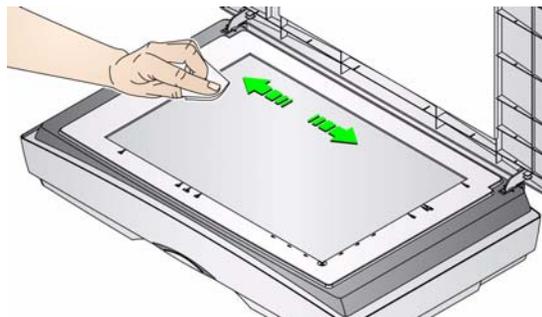

3. 糸くずの出ない布でプラテンガラスを拭いて乾かします。
4. フラットベッドカバーを閉じます。

アクセサリ

コダック黒バックグラウンドアクセサリ (CAT No. 863 6870) は、フラットベッド用に用意されています。このアクセサリを使用すると、両面原稿スキャン時の背景の写り込みを除去することができます。スキャンしている原稿のほとんどの部分が白く、イメージに定義した黒線を配置する場合にも使用することができます。

Kodak

コダック株式会社
東京都千代田区神田駿河台 2-9
KDX 御茶ノ水ビル
Rochester, NY 14650 U.S.A.
© Kodak, 2010. All rights reserved.
TM: Kodak